

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2016010307914334

发证日期：2023年06月07日
有效期至：2032年01月19日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 漏电断路器
RDB3HLE-63, RDB3NLE-63 ; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307914334

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

RDB3HLE-63, RDB3NLE-63

Uimp: 6kV;

Ui: 400V;

Ue: AC230V (1P+N (1 个保护极, N 极常通), 2P), AC400V (3P, 3P+N (3 个保护极, N 极常通), 4P);

In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

瞬时脱扣特性: C 型, D 型;

I Δ n: 30mA;

额定剩余动作类型: AC 型; 电子式;

I Δ m: 630A;


Ics: 6000A (RDB3NLE-63), 7500A (RDB3HLE-63);

Icn: 6000A (RDB3NLE-63), 10000A (RDB3HLE-63);

极数: 1P+N (1 个保护极, N 极常通), 2P, 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极常通), 4P;

1P+N (1 个保护极, N 极常通), 3P+N (3 个保护极, N 极常通)不适用于隔离, 其余极数适用于隔离

型号解释:

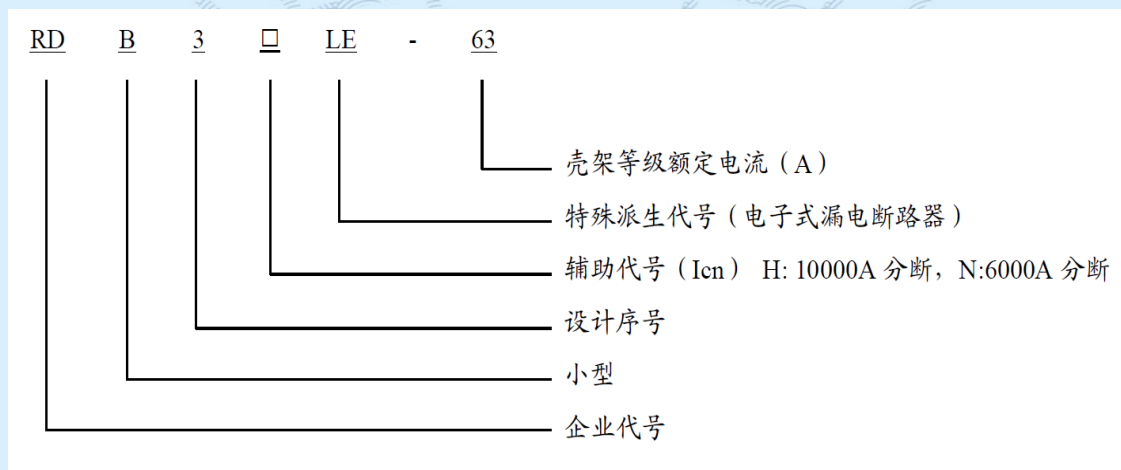

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号：CQC2016010307914334

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

小五号字体不加粗，行间距单倍行距；

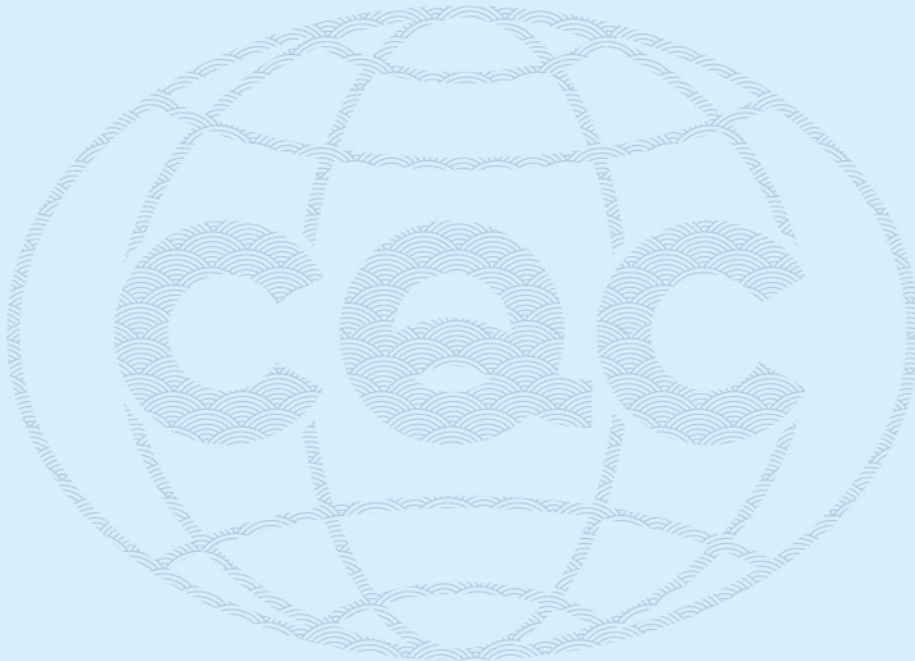

中国质量认证中心