



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告


新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号： A2025CCC0307-4804291
(任务编号)

产品名称： 小型断路器

型 号： RDB8A-63

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司

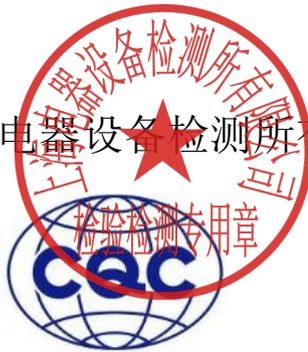

<p>样品名称: 小型断路器 型 号: RDB8A-63 商 标: PEOPLE 样品数量: 29 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2025-07-18, 2025-08-13 (仅拍照用) 完成日期: 2025-08-05</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020; GB/T 10963.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 见附页

主检: 张晟晖	日期: 2025.08.13
审核: 冯林	日期: 2025.08.13
签发: 庄晓丽	日期: 2025.08.13



备注:

变更项目	变更前	变更后
额定工作电压 Ue 新增	1P: AC220V/230V/240V, DC110V; 2P: AC380V/400V/415V, DC110V/220V	1P: AC220V/230V/240V, DC 48V/60V/80V /110V; 2P: AC380V/400V/415V, DC 48V/60V/80V /110V/220V/ 250V
原证书编号	2024010307696806	
原测试报告编号	19101-DWRY210130	
原检测单位	温州海关综合技术服务中心 国家低压电器检测重点实验室	

附页:

RDB8A-63

Uimp: 4kV;

Ui: 500V;

Ue: 1P: AC220V/230V/240V, DC48V/60V/80V/110V;

2P: AC380V/400V/415V, DC48V/60V/80V/110V/220V/250V;

In: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;


瞬时脱扣类型: B 型, C 型;

适用频率: 50Hz;


Ics=Icn=Icn1: 6000A;

极数: 1P, 2P

直流接线图:

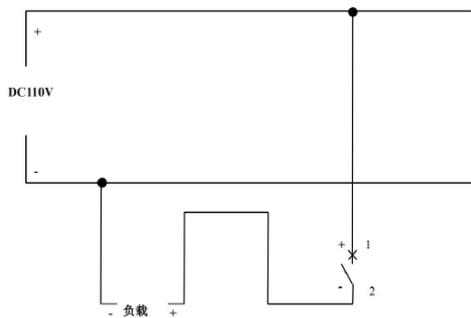

1P 外形产品

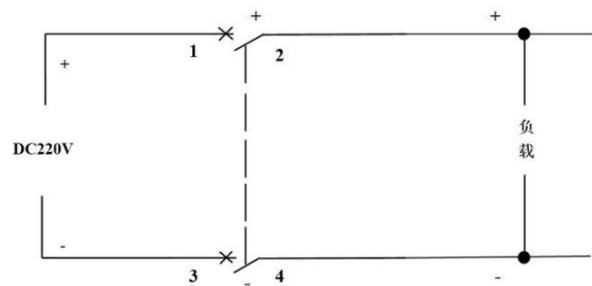

2P 外形产品

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2025CCC0307-4804291
首页	√	2	00901-A2025CCC0307-4804291
报告组成	√	1	00901-A2025CCC0307-4804291
安全型式试验报告	√	99	00901-A2025CCC0307-4804291
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验