



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2162

CQC 标志认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-922077


产品名称: 小型断路器

型 号: RDBF-40

检测机构: 温州海关综合技术服务中心

国家低压电器检测重点实验室

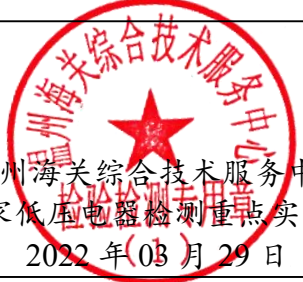

样品名称: 小型断路器 型 号: RDBF-40 商 标: / 样品数量: 40 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-02-15 完成日期: 2022-03-29	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDBF-40; Ui: 400V; Uimp: 4kV; Ue: AC230V; 适用频率: 50Hz; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; Ics=Icn=4500A; 极数: 2P (带一个保护极, N 极可开闭)。	
主检:  日期: 2022-03-29	 温州海关综合技术服务中心 国家低压电器检测重点实验室 2022 年 03 月 29 日
审核:  日期: 2022-03-29	
签发:  日期: 2022-03-29	
备注	试品编号: A1-1 (2P/D40) A2-1~3 (2P/D40) B-1~3 (2P/D40) B-4~6 (2P/C40) C1-1~3 (2P/D40) C2-1~3 (2P/D40) D-1~3 (2P/D40) D0-1~6 (2P/D6~D32) D0-7~12 (2P/C6~C32) D0-13~15 (2P/C40) E1-1~3 (2P/C6) E1-4~6 (2P/D40)