



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2162

CQC 标志认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-922076

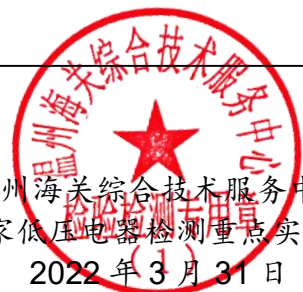
产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDBFLE-40

检测机构: 温州海关综合技术服务中心
国家低压电器检测重点实验室



(1)

样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: RDBFLE-40 商 标: / 样品数量: 51 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-02-15 完成日期: 2022-03-31	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者 (制造商): 人民电器集团有限公司 生产者 (制造商) 地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008 检验合格。	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDBFLE-40; Ui: 400V; Uimp: 4kV; Ue: AC230V; 适用频率: 50Hz; In: 6 A、10 A、16 A、20 A、25 A、32A、40 A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; $I\Delta n=10\text{mA}$、$30\text{mA}/\text{AC}$ 型, 电子式; $I_{cs}=I_{cn}=4500\text{A}$; 电子式; $I\Delta m=2000\text{A}$; 极数: 1P+N (一个保护极, N 极可开闭)。	
主检:  日期: 2022-03-31 审核:  日期: 2022-03-31 签发:  日期: 2022-03-31	 温州海关综合技术服务中心 国家低压电器检测重点实验室 2022 年 3 月 31 日
备注	试品编号: RDBFLE-40: A1-1(1P+N/D40/10mA/AC) A2-1~A2-3(1P+N/D40/10mA/AC) B-1~B-3(1P+N/D40/10mA/AC) B-4(1P+N/D40/10mA/AC) B-5~B-7(1P+N/C40/10mA/AC) C1-1~C1-3(1P+N/D40/10mA/AC) C2-1~C2-3(1P+N/D40/10mA/AC) D-1~D-3(1P+N/D40/10mA/AC) D0-1(1P+N/D40/30mA/AC) E-1~E-3(1P+N/D40/10mA/AC) E0-1~E0-6 (1P+N/D6/10mA/AC)~(1P+N/D32/10mA/AC) E0-7~E0-12 (1P+N/C6/10mA/AC)~(1P+N/C32/10mA/AC) E0-13~E0-15 (1P+N /C40/10mA/AC) F0-1~F0-3(1P+N/D6/30mA/AC) F0-4~F0-6(1P+N/D40/10mA/AC) G-1~G-3(1P+N/D40/10mA/AC) H-1~H-3(1P+N/D40/10mA/AC)